

# 感染対策EXPO(幕張メッセ)ご来場アンケート結果


2021.10.13~15

-全身除菌-「霧竜KiRi」


-空間除菌システム-「空霧KuMo」

この度はアンケートにご協力頂きまして誠にありがとうございました。


## 1.性別

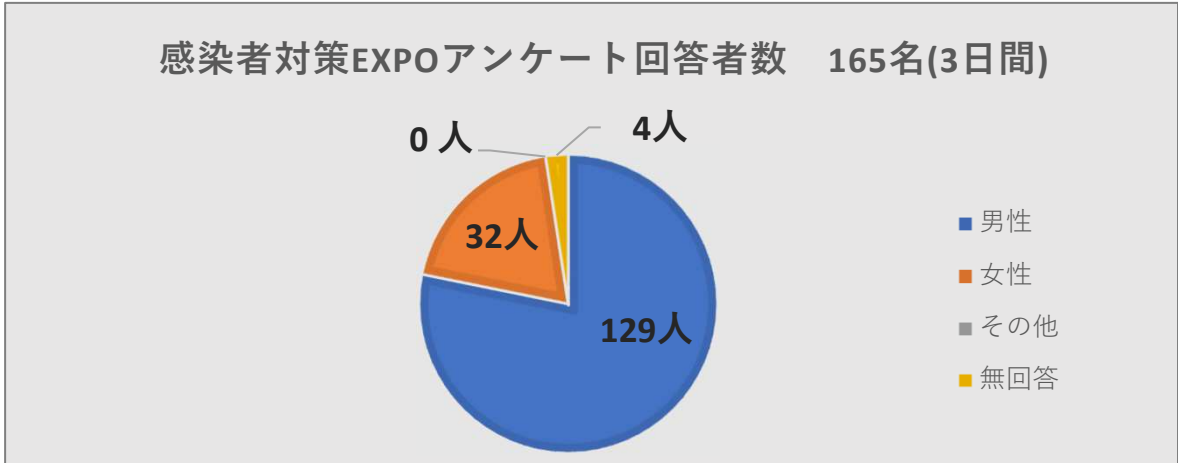

## 2.年齢

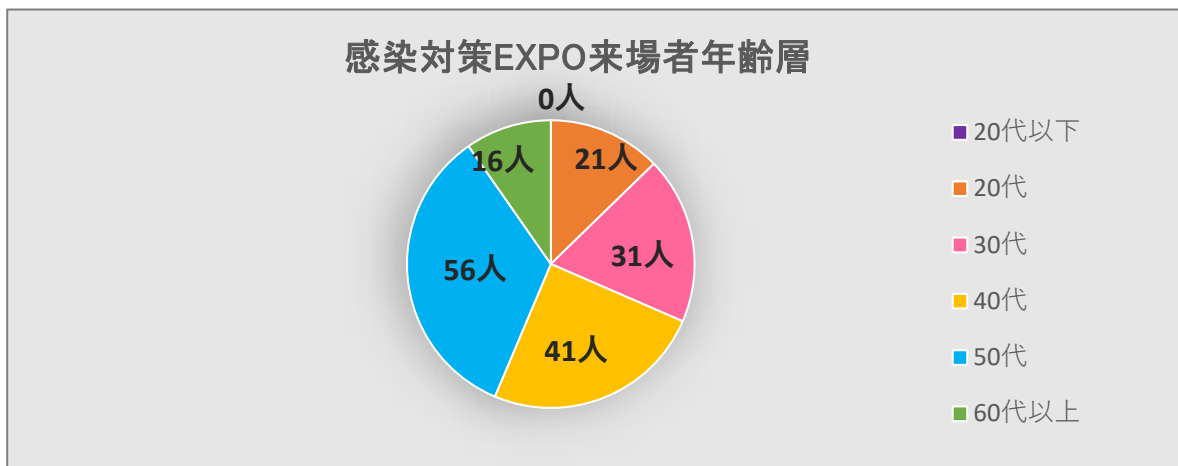


## 3.職業

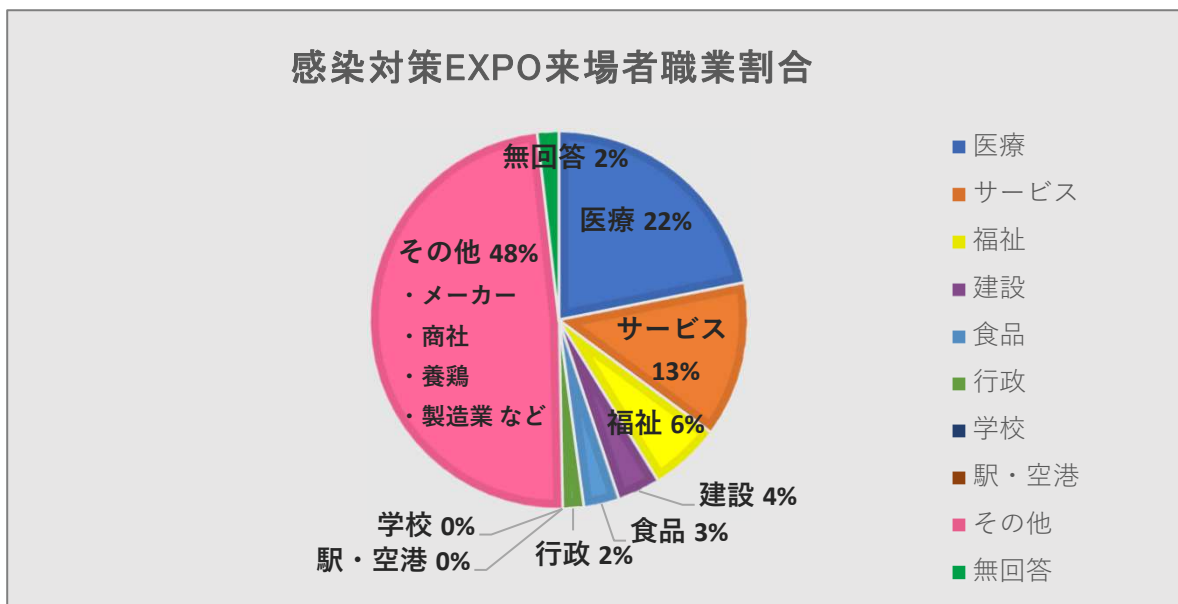


#### 4.次亜塩素酸水の認識(知っている項目全てにチェック)

- ①次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの性質は大きく違う。
- ②弱酸性次亜塩素酸水は、白血球の産生物質で人畜無害である。
- ③アルコールでは効かないウイルスが存在するが、次亜塩素酸水は効果がある。
- ④日本以外の他国では、次亜塩素酸水を空間噴霧して除菌を行っている。
- ⑤厚労省は「強い消毒効果のある空間噴霧を推奨しないのであり、次亜塩素酸水はその対象ではない」とする見解を示した。(2021.9)

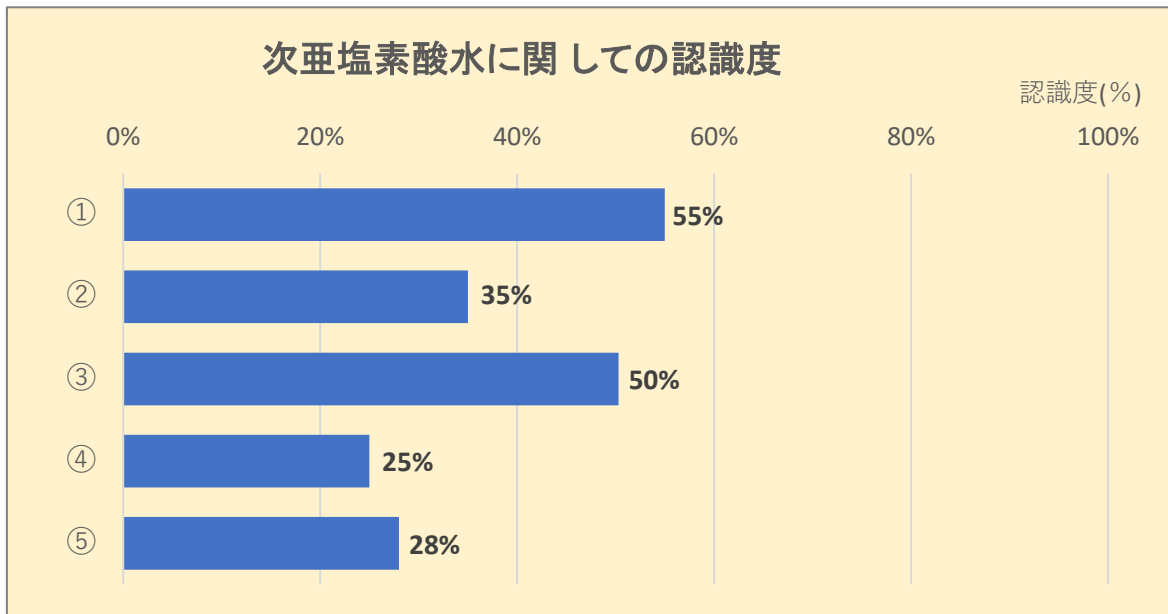


#### 5.感染症～今後の対策として期待～(期待できる項目に全てチェック)

- ①ワクチンなどの予防薬
- ②飲み薬などの治療薬
- ③飛沫、空気感染対策用の衣服・空間除菌設備
- ④その他

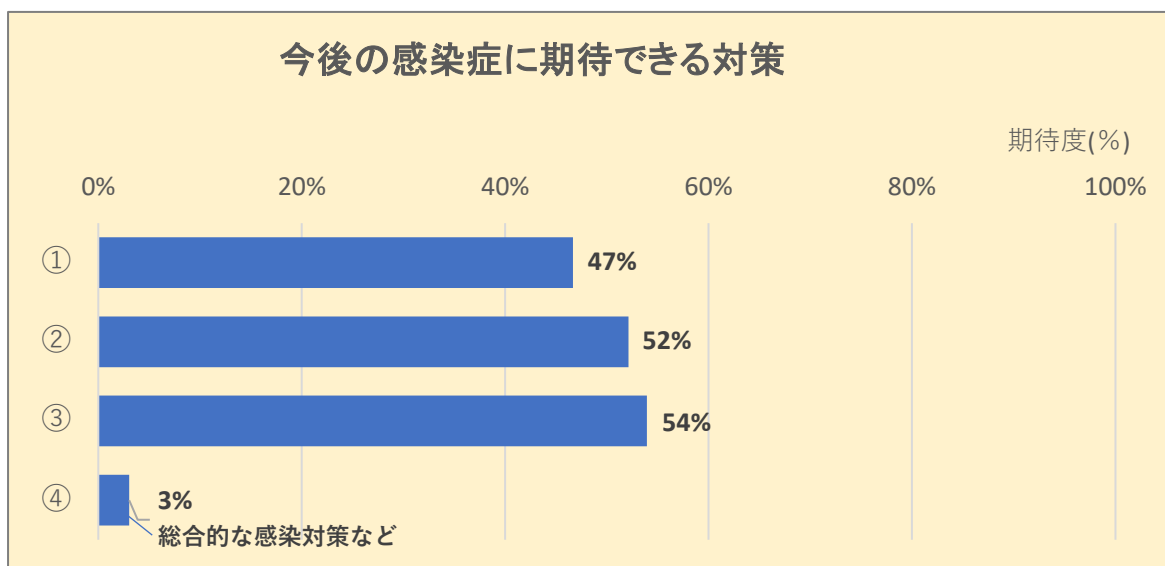


## 6, KiRiについて(体験者のみ回答)(感じたもの全てにチェック)

- ① 目、鼻に付着し不快感を感じた。
- ② 目が痛かった。
- ③ 髪型やメイクがくずれた。
- ④ 自然に全身に付着する事が分かった。
- ⑤ 思っていたよりも濡れなかった。
- ⑥ 全身が除菌された感じがして、爽快感があった。
- ⑦ 食品工場・給食厨房には、エアーシャワーのように必要な設備になると思う。

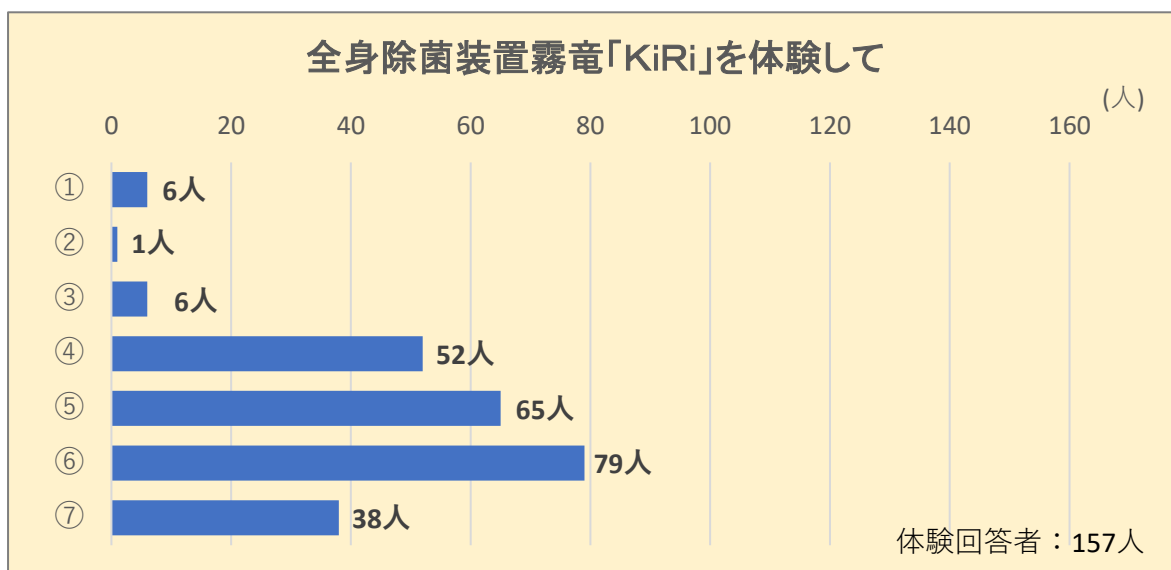

### ◎噴霧時間

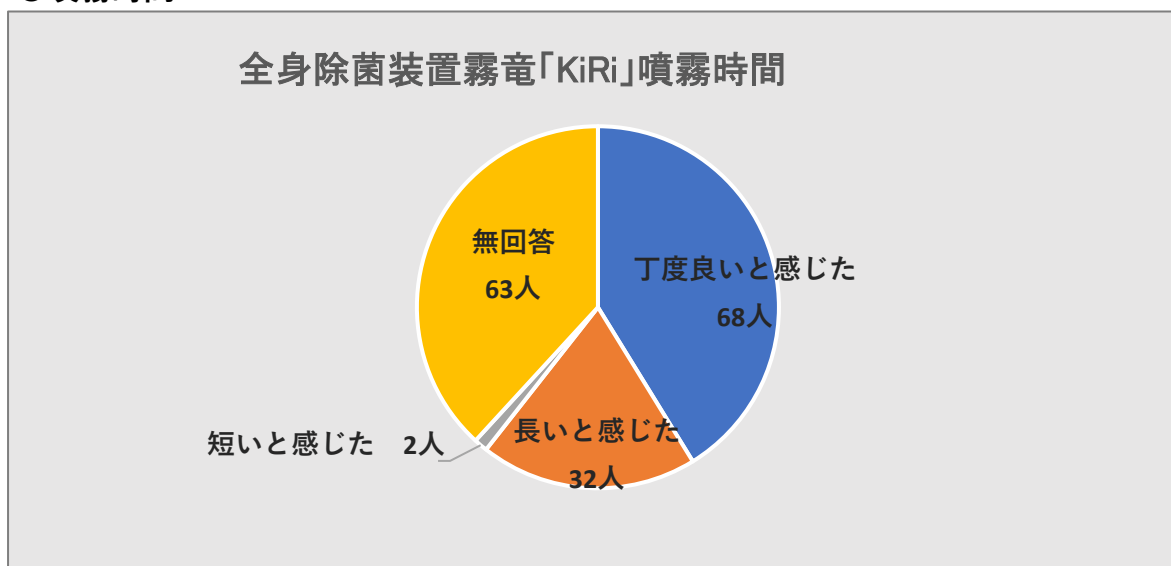

## 7, 設備導入について

- ◎ 全身除菌装置霧竜「KiRi」の導入を検討してみたい。⇒9人
- ◎ 空間除菌システム空霧「KuMo」の導入を検討してみたい。⇒7人
- ◎ 相談や質問があるので連絡が欲しい。⇒5人

## 8,ご意見・ご要望(全身除菌装置霧竜「KiRi」体験者)

### Good!

- ・大変良いと思う。
- ・将来性があると思った。
- ・思ったよりさっぱりした。
- ・気持ち的に効果を感じた。
- ・初めての経験で面白かった。
- ・スッキリした。
- ・気持ち良かった。
- ・リース関係にも良いと思った。

### Bad△

- ・もう少し短い時間になると良い。
- ・音声案内がよく聞こえなかった。
- ・噴霧量が思っていたより多かった。
- ・小型になって欲しい。
- ・モニターで説明した方が分かりやすいと思う。
- ・停電時の対応を考えて欲しい。
- ・少し濡れっぽい。

上記の通りアンケート結果をまとめましたので、参考にして頂ければ幸いです。

※1. 霧竜KiRi体験して頂いた方で、息苦しいと感じた方が1名いらっしゃいました。口呼吸で大きく息を吸うと霧が濃いためむせてしまいます。噴霧除菌中はゆっくり鼻呼吸をお願いしておりますが、案内が出来ず申し訳ありませんでした。

※2. 3日間のEXPOの内、1日目は噴霧付着量1.0mg/cm<sup>2</sup>以上の60秒程度の規定噴霧を行いました。2日目以降は付着量0.5mg/cm<sup>2</sup>以上の40秒程度の噴霧に変更しています。アンケートNo.6の噴霧時間については同一の条件ではないため、参考とさせていただきます。

