


食品商談Weekご来場アンケート結果

2022.6/22～6/24


-全身除菌-「霧竜KiRi」 -空間除菌システム-「空霧KuMo」

この度はアンケートにご協力頂きまして誠にありがとうございました。


1,性別

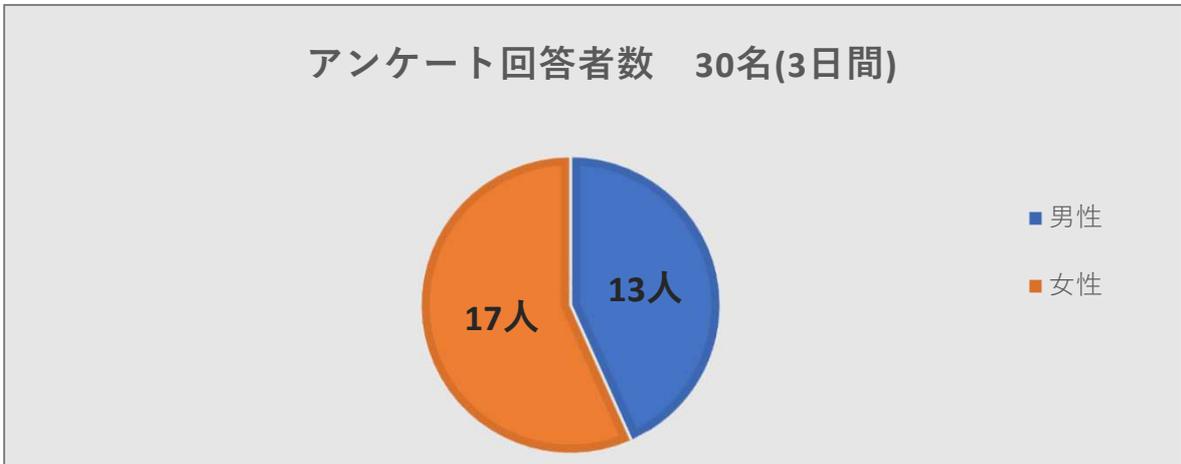

2,年齢

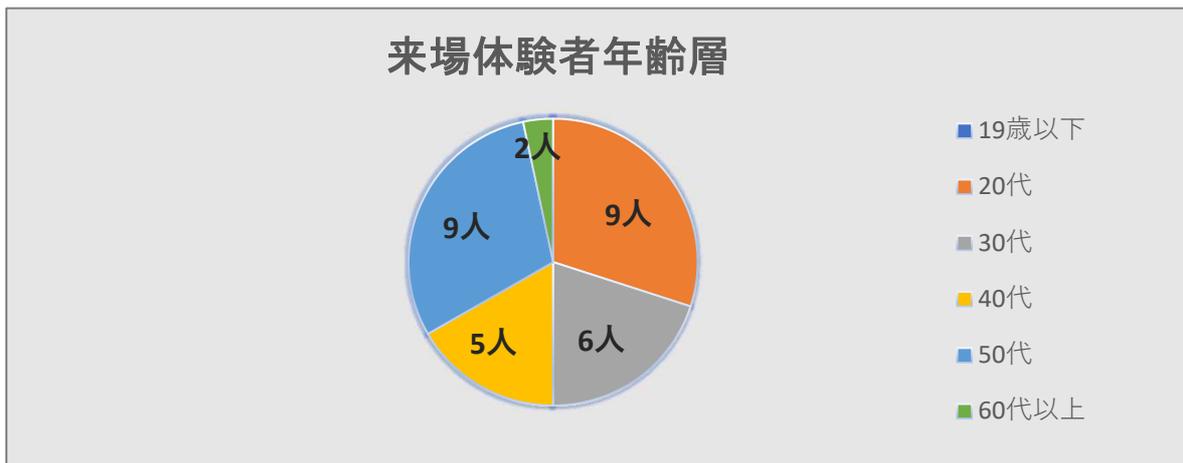


3,職業

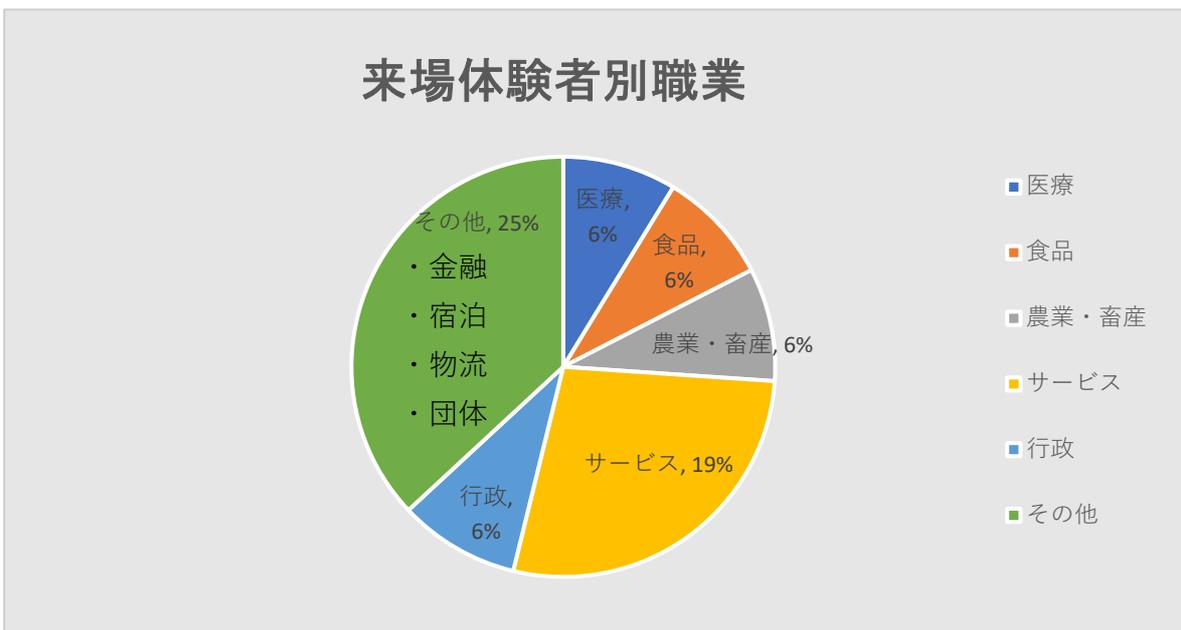


4.次亜塩素酸水の認識(知っている項目全てにチェック)

- ①次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの性質は大きく違う。
- ②弱酸性次亜塩素酸水は、白血球の産生物質で人畜無害である。
- ③アルコールでは効かないウイルスが存在するが、次亜塩素酸水は効果がある。
- ④日本以外の他国では、次亜塩素酸水を空間噴霧して除菌を行っている。
- ⑤次亜塩素酸水の空間噴霧に対する厚労省の見解が変更となり、r3.10.21付けで厚労省より通達文が全国都道府県衛生主管局に発表され、次亜塩素酸水の空間噴霧が可能となった。

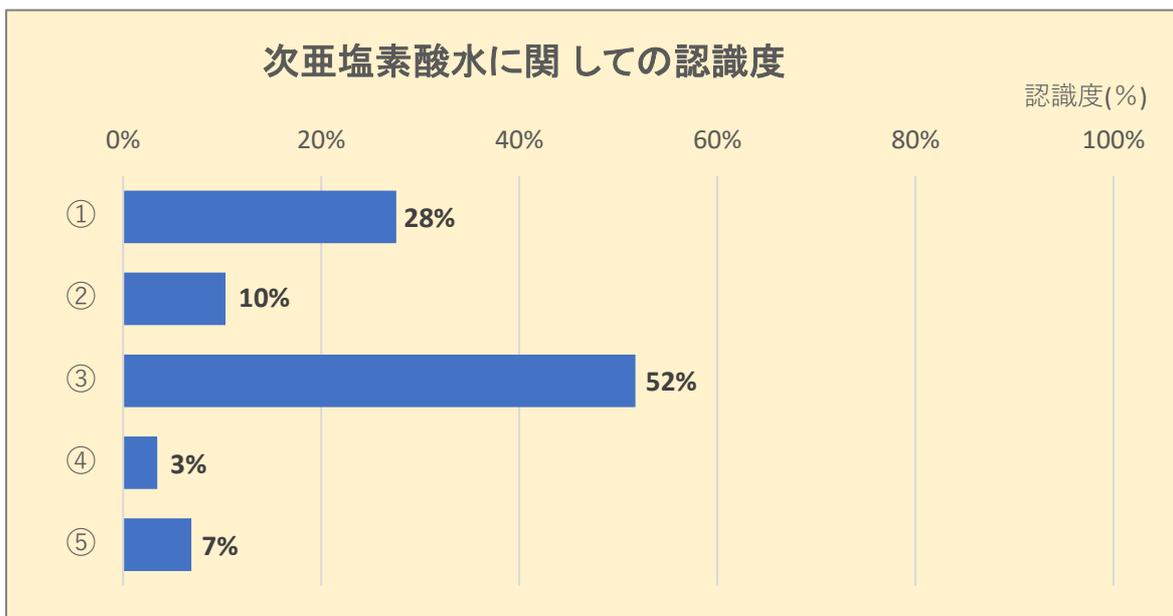


5.感染症～今後の対策として期待～(期待できる項目に全てチェック)

- ①ワクチンなどの予防薬
- ②飲み薬などの治療薬
- ③飛沫、空気感染対策用の衣服・空間除菌設備
- ④その他

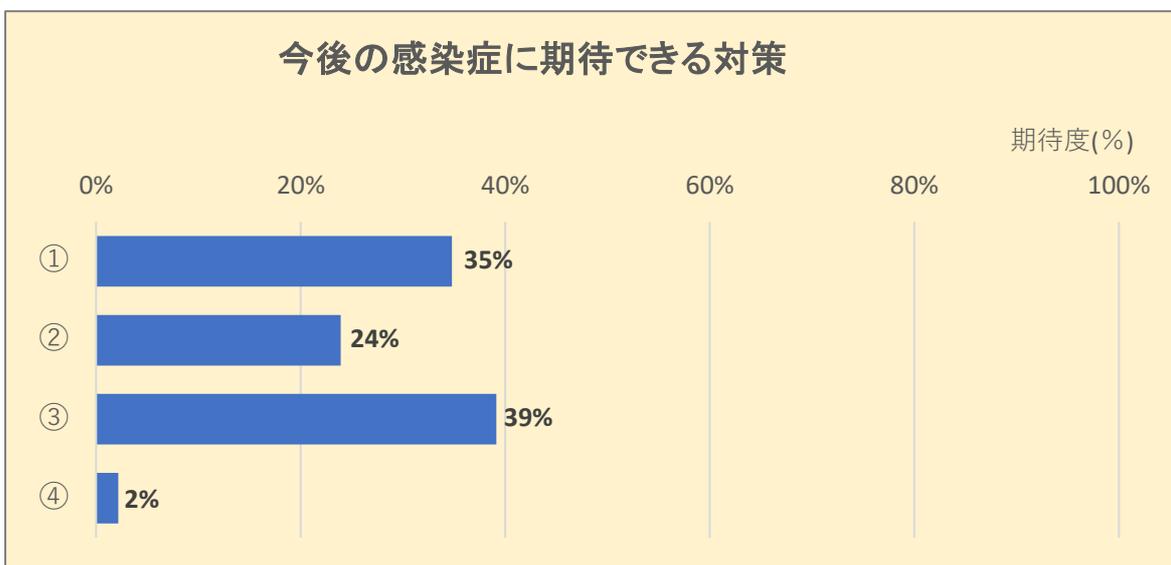


6, KiRiについて(体験者のみ回答)(感じたもの全てにチェック)

- ①自然に全身に付着する事が分かった。
- ②思っていたよりも濡れなかった。
- ③全身が除菌された感じがして、爽快感があった。
- ④食品工場・給食厨房には、エアーシャワーのように必要な設備になると思う。
- ⑤目、鼻に付着し不快感を感じた。
- ⑥目が痛かった。
- ⑦息苦しかった。
- ⑧髪型やメイクが崩れた。

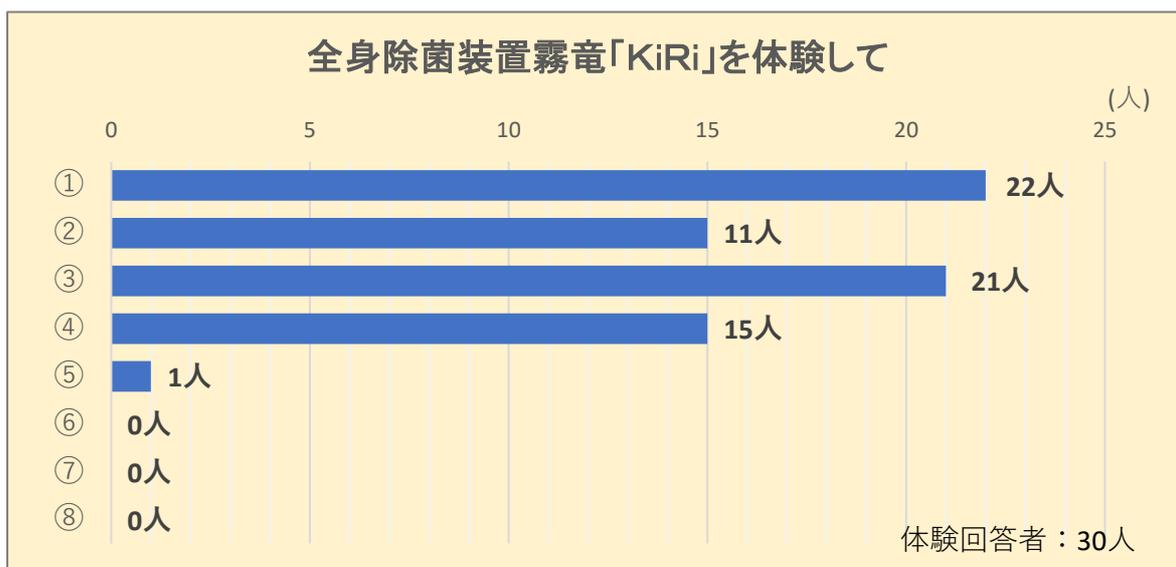

◎噴霧時間

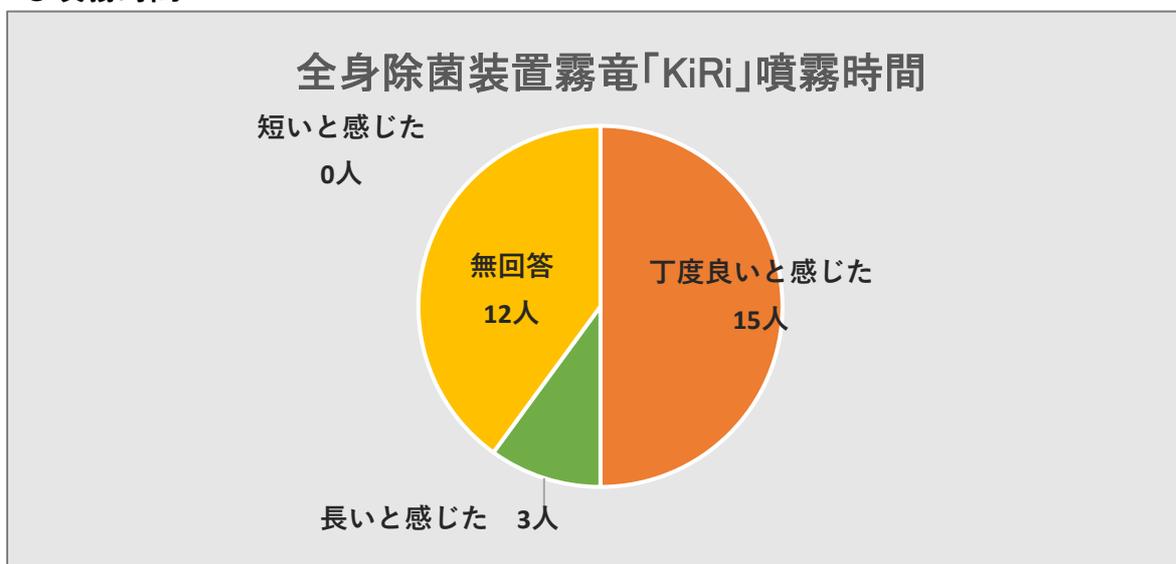

7, 設備導入について

- ◎全身除菌装置霧竜「KiRi」の導入を検討してみたい。⇒1人
- ◎空間除菌システム空霧「KuMo」の導入を検討してみたい。⇒2人
- ◎相談や質問があるので連絡が欲しい。⇒0人

8.ご意見・ご要望(全身除菌装置霧竜「KiRi」体験者)

すごくスッキリしました。ありがとうございます。

上記の通りアンケート結果をまとめましたので、参考にして頂ければ幸いです。

・食品関係の展示会に初出展にもかかわらず、多くの皆様のご協力により盛大に出展を
させていただく事が出来ました。

またお忙しい所-全身除菌装置-霧竜KiRiを体験頂き、-空間除菌システム-空霧 KuMoとの
連携による施設全体の空間除菌システムを説明させて頂きました。

関心を持って頂き多くの意見を頂戴致しました。

誠にありがとうございました。今後も引き続き宜しくお願い致します。

製造
販売元

給排水・空調・省エネ・防災工事・設計施工

 **明和工業株式会社**

〒395-0044 長野県飯田市本町2-5
TEL.0265-24-6677 FAX.0265-52-5004
e-mail meiwa-kk@mis.janis.or.jp

セラ水や霧竜、空霧の情報は <https://meiwakogyo.com/>

一般社団法人 次亜塩素酸水溶液普及促進会議(JFK)会員 日本除菌連合 会員

